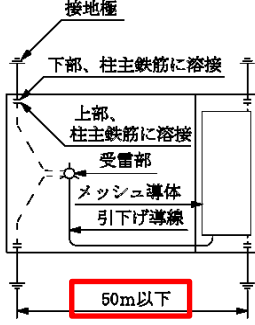
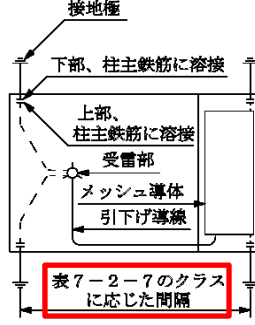


# 「建築設備設計・施工上の運用指針 2025年版 正誤表」

令和7年8月15日現在

| No. | 章         | 頁   | 項    | 訂正箇所                               | 誤                                                                                   | 正                                                                                     |
|-----|-----------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 本書の使用に際して |     |      | 上から9行目                             | 法律の起点を令和7年6月30日                                                                     | 法律の起点を令和7年7月4日                                                                        |
| 2   | 1         | 12  | 1-3  | 表1-3-6の注意書きiii)                    | iii) 排水管又は排水管に附属する通気管にあっては、令第129条の2の4第1項第七号に規定する防火区画等を貫通する・・                        | iii) 給水管等の耐火二層管貫通部構造の床又は壁を貫通する・・                                                      |
| 3   | 1         | 13  | 1-3  | 表1-3-7の第4項第二号イ床の被覆厚                | ・24.5以上<br>・25以上                                                                    | 24.5以上<br>25以上                                                                        |
| 4   | 1         | 14  | 1-3  | 表1-3-7の第5項第二号イ床の被覆厚                | ・21.5以上<br>・15以上                                                                    | 21.5以上<br>15以上                                                                        |
| 5   | 1         | 16  | 1-3  | 下から2行目                             | 「1-19 排水用耐火二層管に・・                                                                   | 「1-5 排水用耐火二層管に・・                                                                      |
| 6   | 4         | 115 | 4-16 | 表4-16上から2行目・右から2列目                 | (4) 室                                                                               | (4) 居室                                                                                |
| 7   | 4         | 115 | 4-16 | 表4-16上から2行目・最右列                    | (5) 室                                                                               | (5) 居室                                                                                |
| 8   | 7         | 235 | 7-2  | 表7-2-2の水平導体の概略図の説明                 | 建物の屋上、側壁および架空に・・                                                                    | 建物の屋上、側壁及び架空に・・                                                                       |
| 9   | 7         | 249 | 7-2  | 表7-2-10の溶融亜鉛メッキ銅の形鋼の接地棒の直径         | c)                                                                                  | b)                                                                                    |
| 10  | 7         | 258 | 7-2  | 図7-14-1                            |  |  |
| 11  | 9         | 291 | 9-6  | 表9-6-1中、1耐火構造、防火設備等に係る性能規定の条文      | 令第108条の4第1項及び第4項                                                                    | 《削除》                                                                                  |
| 12  | 9         | 291 | 9-6  | 表9-6-1中、13配管設備に係る性能規定の条文           | (令第129条の2の4第1項)                                                                     | (令第129条の2の4第1項第三号)                                                                    |
| 13  | 9         | 291 | 9-6  | 表9-6-1中、15エレベーター、エスカレーターに係る性能規定の条文 | (令第129条の4第1項第三号)、                                                                   | 令第129条の4第1項第三号、                                                                       |
| 14  | 11        | 322 | 11-3 | 16                                 | 雷保護—建築物等への物的損傷及び人命の危険Q & A-JIS Z 9290-3:2019 対応-                                    | 雷保護—建築物等への物的損傷及び人命の危険Q & A-JIS Z 9290-3:2019 対応-(令和7年中に刊行予定)                          |